

松江市 報道機関配布資料

令和 8 年 3 月 17 日

件名 水道管の破損による計画断水について

内容

令和 8 年 3 月 17 日午前 8 時 00 分ごろ、美保関町森山で、水道管（配水管）からの漏水を確認しました。

これに伴う修繕工事のため、令和 8 年 3 月 17 日午後 11 時 00 分から、美保関町森山で 270 戸程度の断水が発生する見込みです。


詳細については下記のとおりです。

- 発生場所 松江市美保関町森山 726 番地先（国道 431 号北側、佐々木医院付近）
- 破損管 ビニル製配水管 φ150×75 分岐部分（昭和 50 年布設）
- 漏水原因 老朽化による破損
- 工事に伴う断水日時
令和 8 年 3 月 17 日（火）午後 11 時から 3 月 18 日（水）午前 2 時（予定）
- 断水範囲 別紙地図のとおり
- その他
工事に伴う断水で影響を受ける世帯への全戸ビラ配布及び防災無線により周知を行う。

【問い合わせ】

上下水道局上下水道部総務課 担当：石津 電話： 0852-55-4841

本日 20 時頃までは在席しております。

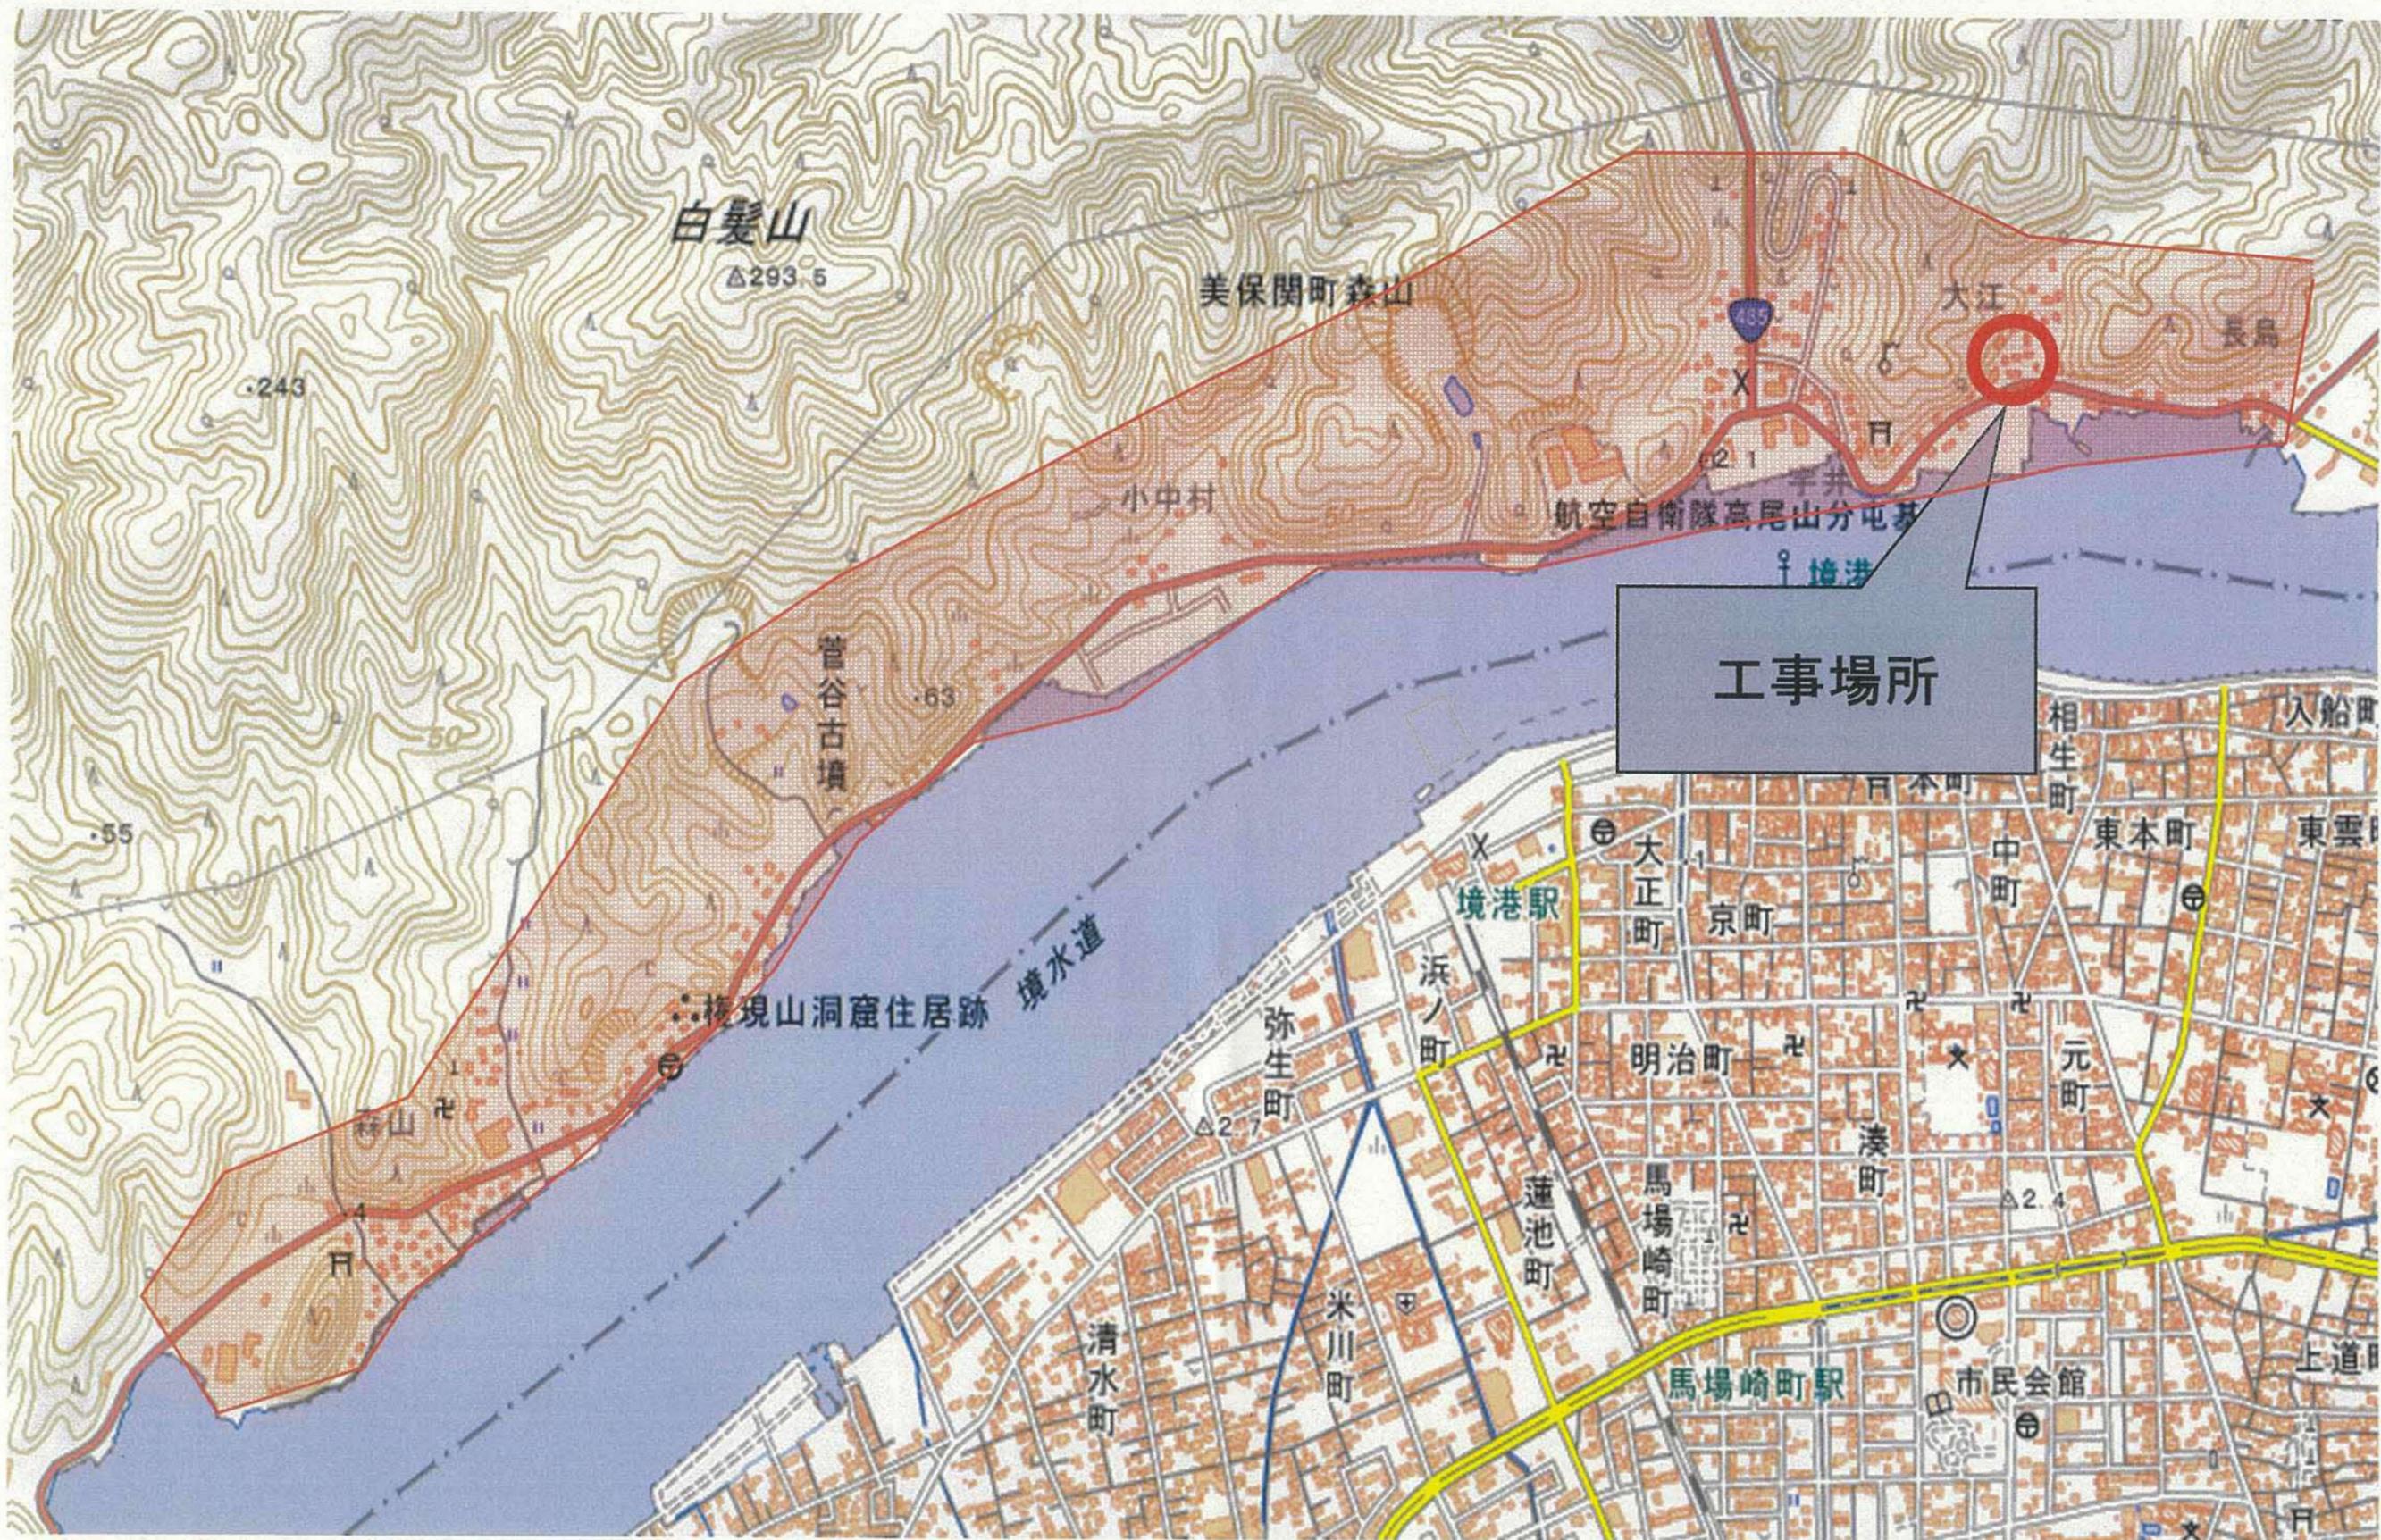

凡例 断水範囲

緊急水道工事のお知らせ



大変ご迷惑をおかけいたしますが、下記のとおり**水道管漏水修理**を行いますので、ご理解とご協力をお願い致します。

工事場所	美保関町森山地内（裏面参照）
工事日時	令和8年3月17日（火）
作業時間	<u>21:00～4:00頃まで</u>
断水時間	<u>23:00～2:00頃まで</u>

※断水範囲は裏面のとおりです。
※作業の進捗状況により断水時間が遅れる場合がございますので、予めご了承ください。

工事中のご注意とご協力のお願い

- 工事中は、掘削等での機械騒音が発生しますが、できるだけ短時間で終了するよう心がけます。
- 工事の状況によっては、作業終了時間が前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 雨天の場合、作業が行えない場合がございますので、その際はあらためて変更となる工事日時をお知らせいたします。
- 断水の時にお使いになる水は、あらかじめ容器などに**汲み置き**してください。また、断水の時には、すべての**蛇口を必ず閉めて**おいてください。
- ご家庭の温水器等給湯機器への濁水の流入を防ぐため、断水及び放水中は**水道を使用されないよう**お願い致します。
- 断水後、初めて水道をお使いになる時は、**一時的に水が「にごる」**場合があります。少量の放水で復旧しますが、使用する際は温水器等を経由しない蛇口で放水し、異常がないかを確認してからご使用願います。
- 断水後は、水が白くなる場合がありますが、これは空気が水に混じたもので**身体に害はありません**。
- このほか、ご質問や水道に異常などがありましたら、**上下水道局または施工業者にご連絡**ください。

【発注者】

松江市上下水道局

〈担当〉維持管理課 管路保全係

TEL 0852-55-4873（昼間）

TEL 0852-55-4888（夜間）

【施工者】

（有）花本工業

TEL 0852-72-2358（会社）

美保関町森山佐々木医院前漏水現場写真(2026.3.17)



現場写真(赤丸部が漏水箇所)



漏水箇所 写真