

松江市道の駅電気自動車用急速充電設備等更新事業

にかかる質問への回答

項目	ページ	質問	回答
キュービクルの設置希望場所 電柱の位置	仕様書 3,4ページ	キュービクルの設置場所は、充電スペースの青円内の理解でよろしいでしょうか？あるいは、キュービクルの設置希望場所をご指定願います。 電柱から引込柱に電気を引き込む予定ですが、電柱の位置を教えてください。	別紙、図1『キュービクル設置希望場所・電柱位置図(道の駅秋鹿なぎさ公園)』および図2『キュービクル設置希望場所・電柱位置図(道の駅本庄)』のとおりです。
使用印鑑届出印	参加申請書	使用印鑑届印に代わって、実印の押印でよろしいでしょうか？	実印による押印も可能です。
EV 充電設備等の設置希望場所	仕様書 3,4ページ 作成要領及び審査基準 3ページ	この度の公募に是非とも参加させて頂きたいと考えておりますがご掲示いただいております撤去および設置希望場所へのご提案は社内稟議において困難であると判断させて頂きました。 つきましては、引込柱や衝突防止バリカー等を流用させて頂き既存充電器を入れ替える形で設置提案をさせて頂いただければ幸甚でございます。 質疑として、上記提案でもご審査の方を実施いただけるものでしょか。	設置希望場所について、現設備は島根県所有の土地に設置されており、本事業では松江市所有の土地へ設置するため、現設備設置場所での入替設置による提案は審査できません。

各種証明書の写し	実施要領 4 ページ	法人登記事項証明書、納税証明書は原本と写し（コピー）のどちらを提出すればよろしいでしょうか？	原本および写し（コピー）のどちらも可能です。
提出書類（電子媒体）	実施要領 5 ページ	電子媒体は、メールでの送付でもよろしいでしょうか？ それとも、USB メモリなどを郵送でしょうか？	電子メールでの提出をお願いします。 （USB メモリなどの外部記録装置の場合、松江市のセキュリティによりブロックされるため）
既存設備の撤去	仕様書 1, 2 ページ	撤去希望設備の撤去については一部のみの対応でもプロポーザルへの参加は可能か。	島根県所有の土地に設置している設備は全て撤去しなければならないため、撤去希望設備を全て撤去するものとし、そのうえで参加をお願いします。
1kWh あたりの充電料金	作成要領及び審査基準 1 ページ	KWh あたりのおおよその充電料金を示す際に、国内で普及の多い軽 EV 等の充電可能容量（30kW 等）や、充電カードの基本料金を考慮する必要はあるか。	提案内容を比較するための目安として 1kWh あたりのおおよその充電料金をお示しいただくものです。利用者の契約方法などにより充電料金が複数想定される場合などは、それぞれお示しください。
直近1年分の利用実績、電力量、使用料金	仕様書 1-4 ページ	<ul style="list-style-type: none"> 各施設における EV 急速充電サービスの過去の利用実績、または利用予測（EV 充電による電力消費量）がありましたらご教示ください。（当該事業の採算性を検討する為です。） 各施設における電力料金と使用量（直近一年分）をご教示ください。（当該事業の採算性、並びに設置システムの仕様を検討する為です。） 	<p>【道の駅 秋鹿なぎさ公園】 R3.6～R4.5 の1年分</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用回数 3,037 回 使用電力量 30,911kWh 電力料金 1,327,003 円 <p>【道の駅 本庄】 R3.6～R4.5 の1年分（液晶画面が故障したため）</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用回数 2,882 回 使用電力量 29,565kWh <p>R4.8～R5.7 の1年分</p> <ul style="list-style-type: none"> 電力料金 1,443,504 円

行政財産 使用料	仕様書 5 ページ	各施設における松江市行政財産使用料をご教示ください。	既存設備を参考にして、占有面積を 9.37 平方メートルと想定した場合には、道の駅秋鹿なぎさ公園が (2,587 円/年)、道の駅本庄が (2,137 円/年) となりますが、設置する急速充電器のメーカーや機種、その他の設備設置などにより占有面積が変わると思いますので、それによって金額も変動するものと考えております。
-------------	--------------	----------------------------	---

(別紙)

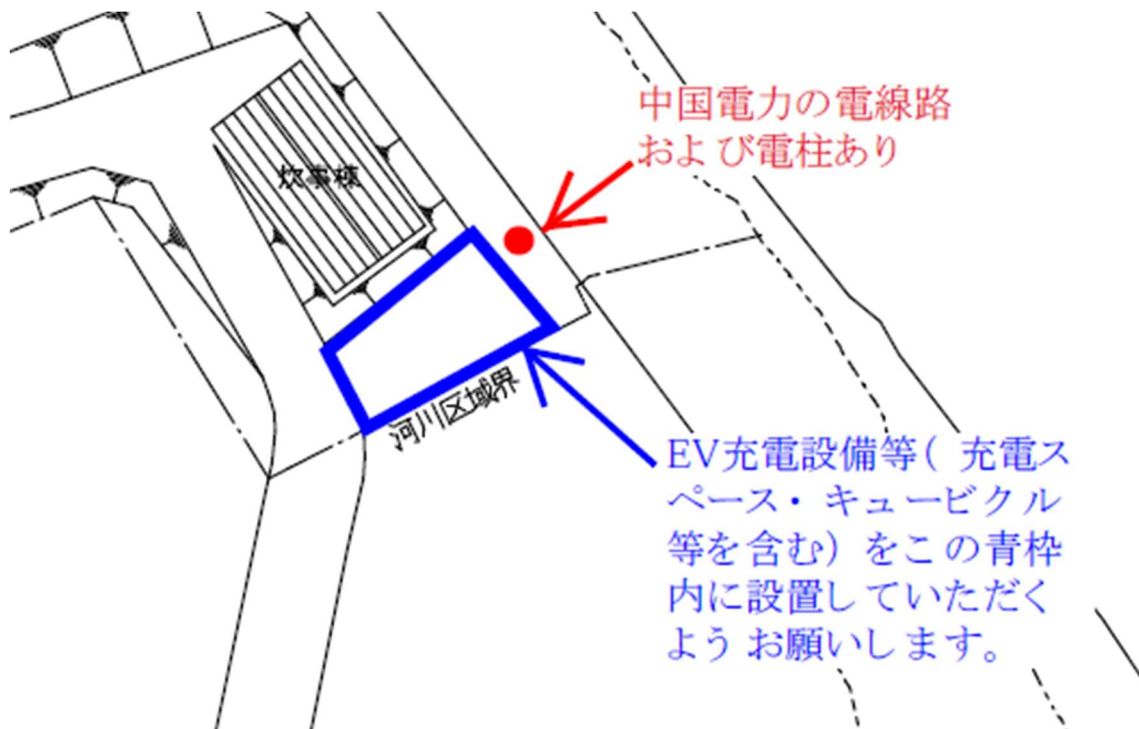


図1 キュービクル設置希望場所・電柱位置図 (道の駅 秋鹿なぎさ公園)

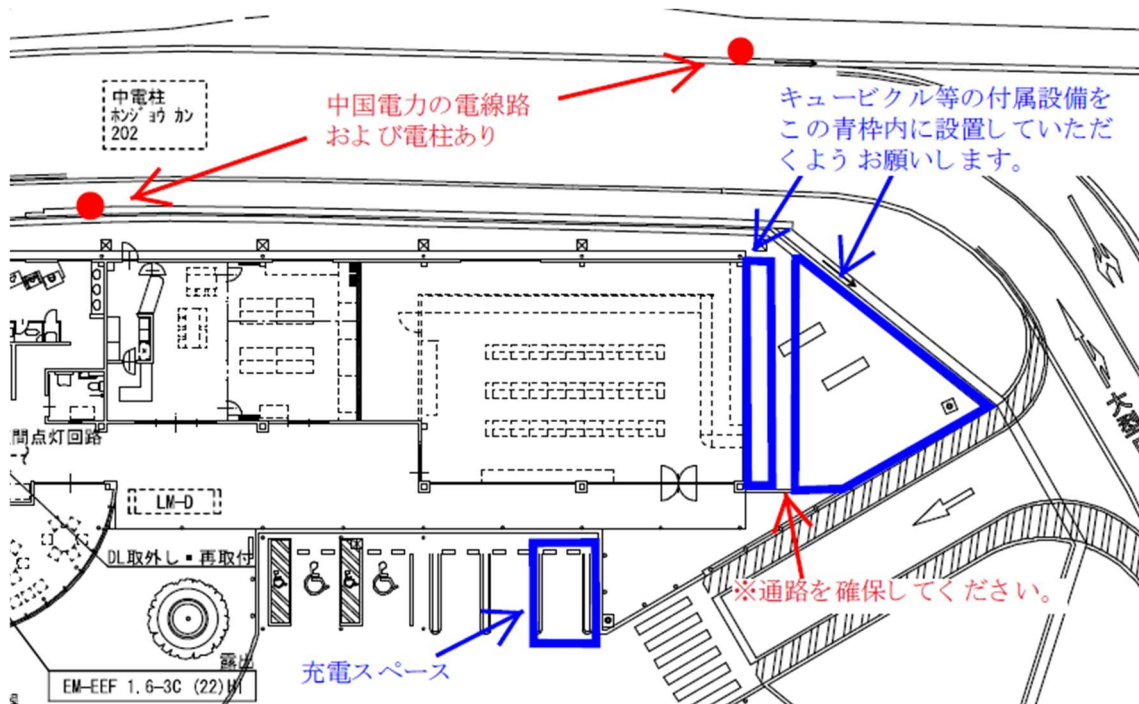


図2 キュービクル設置希望場所・電柱位置図 (道の駅 本庄)