忌部川…千本貯水池取水口

ＢＯＤ・ＳＳ・ＤＯの経年変化図
（年平均値）

生活環境の保全に関する環境基準

類型	ｐＨ	ＤＯ	ＢＯＤ	ＳＳ
河川ＡＡ	6.5以上 8.5以下	7.5mg/l 以上	1mg/l 以下	25mg/l 以下

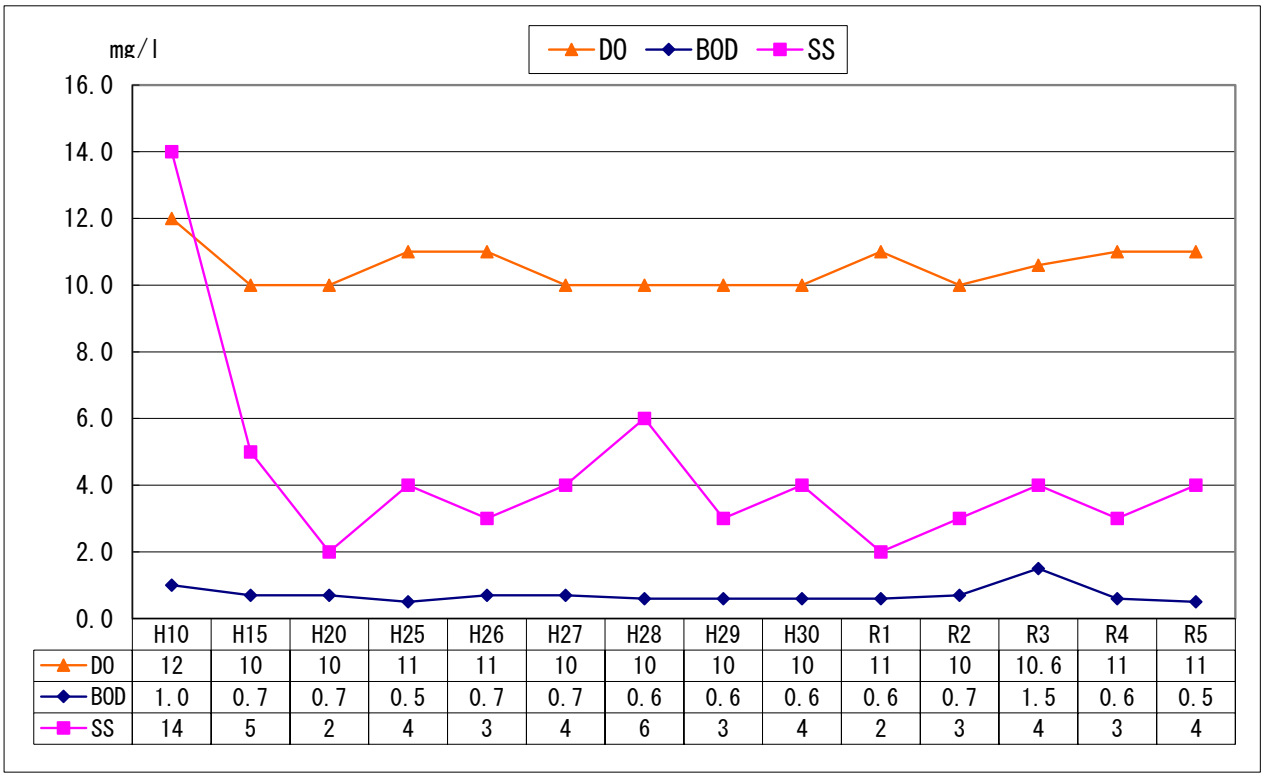

	H10	H15	H20	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
DO	12	10	10	11	11	10	10	10	10	11	10	10.6	11	11
BOD	1.0	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	1.5	0.6	0.5
SS	14	5	2	4	3	4	6	3	4	2	3	4	3	4

令和5年度　　水質調査総括表

項目	透視度	ｐＨ	ＤＯ	ＢＯＤ	ＣＯＤ	ＳＳ	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ	ＣＬ
最小	52	7.3	9.5	<0.5	1.5	1	0.45	0.013	
最大	>100	7.9	12	<0.5	2.8	8	0.72	0.041	
平均	77	7.6	11	0.5	2.1	4	0.58	0.025	
75%値				0.5	2.3				
（単位）	ｃｍ		mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ